


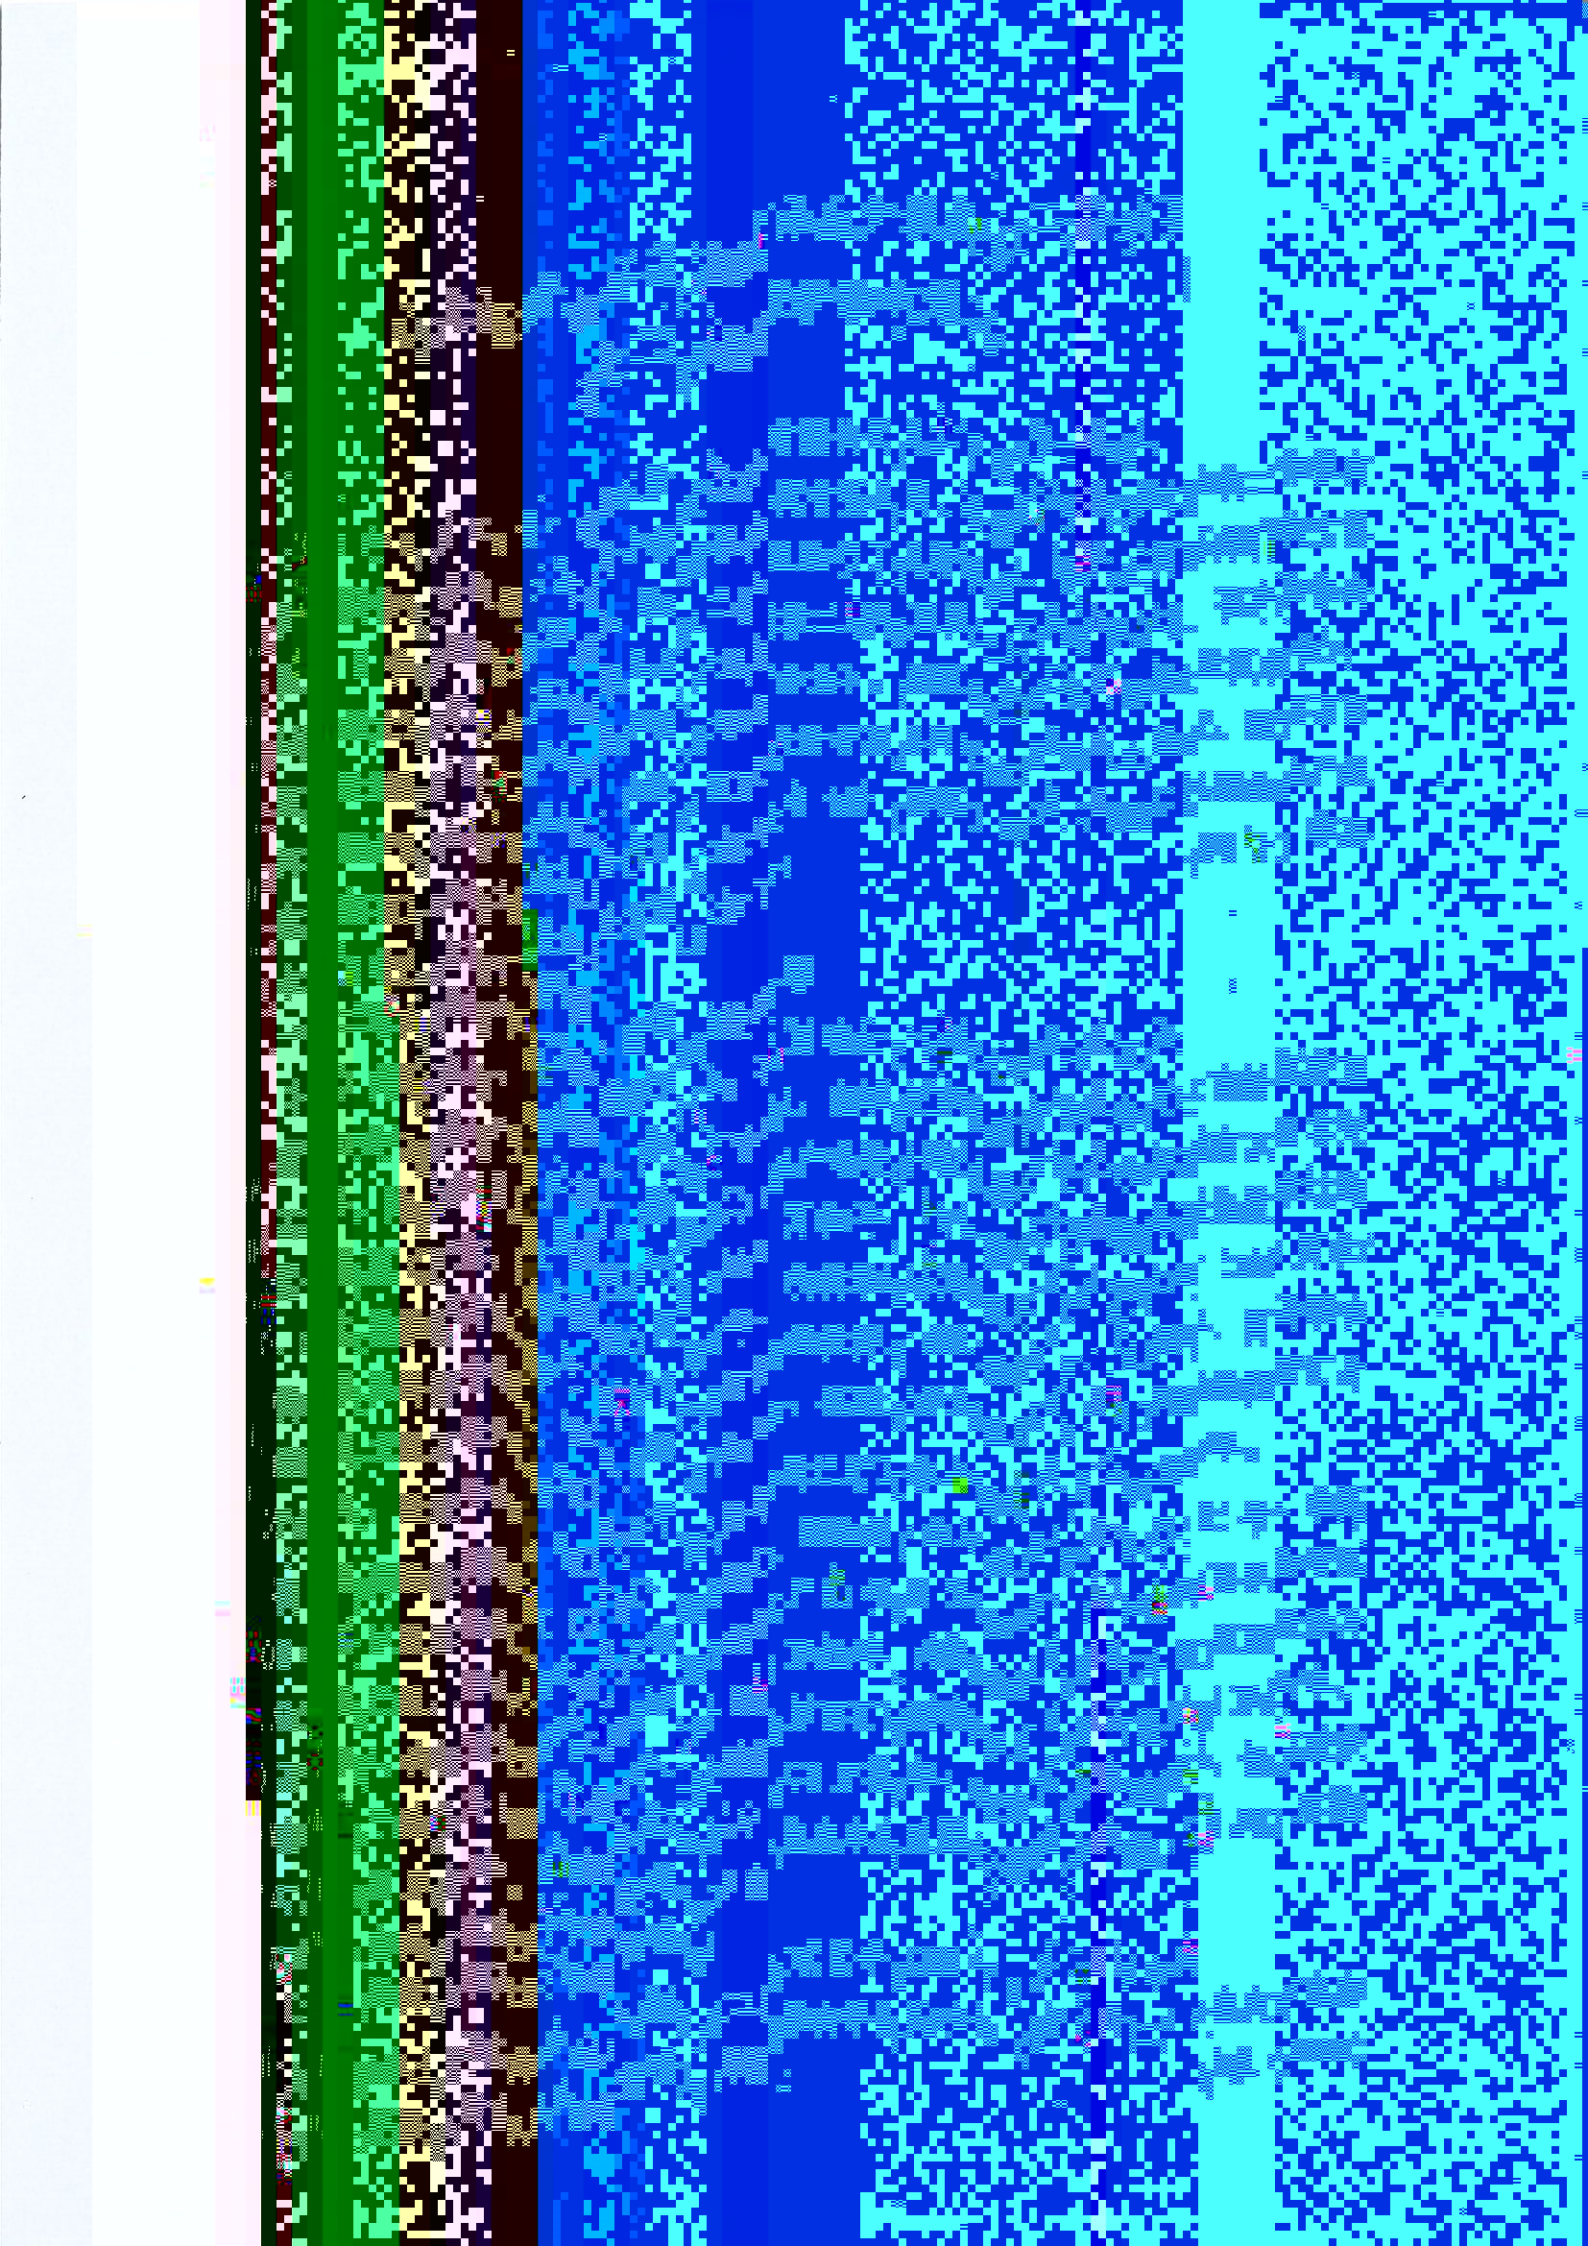

099 号

年 4 月

制验收

(

项

(

本

建设内

施, 不

二

通

(

的暂存

废水。

(

300 m² /

2023)

(3

分中间产

对照

性、

(一

项目

RTO 焚烧

车间

统脉冲游

化后排至

(二

项目

理站 (外

处理
外厂
事故

生
减
震

物
管

防
流
集

区
设
事

件
环

技
源
最
上

「日本以前自
天
玄
物
機

量
量
出左
文一
市例
民司
建助
其结
没
求
页
竟
女
又
非

[illegible]

标准。大气环境排放的烷烃和VOC总排放标准向区内监测井(II类区)要求。

“三同时”验收合格。

行维护，确保运行。管理，落实其展环境风险防

物排放标准减少无组织

才人子孫